

**Задвижка параллельная 30ч906бр ЛМЗ Ду50 Ру16
фланцевая, клин - двухдисковый, шпindelь -
выдвижной, корпус - чугун, уплотнение - металл, с
колонкой управления F07 (ОСТ тип А) 2500 мм, под
эле**

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

ЭНСВ.51925 ПС

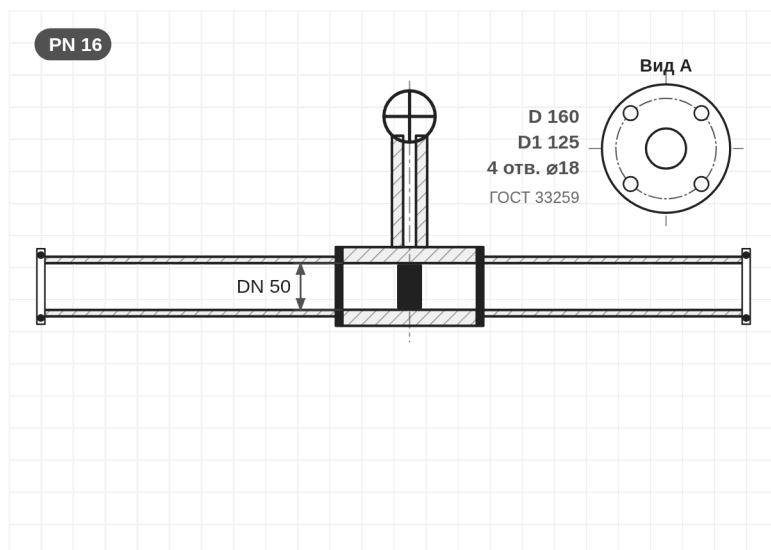


Рисунок 1 — Эскиз

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Задвижка параллельная 30ч906бр ЛМЗ Ду50 Ру16 фланцевая, клин - двухдисковый, шпindelь - выдвижной, корпус - чугун, уплотнение - металл, с колонкой управления F07 (ОСТ тип А) 2500 мм, под эле.

1.2 Предназначена для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах с номинальным давлением PN 16.

1.3 По ГОСТ Р 52720 задвижка относится к запорной арматуре: затвор находится в положении «открыто» или «закрыто». Для регулирования расхода задвижка не предназначена.

1.4 Присоединение к трубопроводу — фланцевое, присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259.

2 РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ 30Ч906БР

Таблица — обозначение по системе ЦКБА

Знак	Значение
30	тип арматуры — задвижка
ч	материал корпуса — чугун серый
9	привод — электрический
06	номер модели
бр	материал уплотнения — латунь и бронза

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным изготовителя

Наименование параметра	Значение
Тип присоединения	фланцевая
PN	16
DN	50

4 МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Таблица — по данным изготовителя

Деталь	Материал
--------	----------

5 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

5.1 Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015 для DN 50, PN 16 приведены в таблице.

Таблица — размеры в миллиметрах

D	D1	d0	Кол-во отв. п	Шпилька
160	125	18	4	M16

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Задвижка параллельная 30ч906бр ЛМЗ Ду50 Ру16 фланцевая, клин - двухдисковый, шпиндель - выдвижной, корпус - чугун, уплотнение - металл, с колонкой управления F07 (ОСТ тип А) 2500 мм, под эле	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат изготовителя	по поставке

7 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Перед монтажом арматуру необходимо подвергнуть входному контролю и испытаниям в объеме, предусмотренном руководством по эксплуатации (ГОСТ 12.2.063-2015, п. 9.3).

7.2 Установочное положение арматуры должно соответствовать указанному в руководстве по эксплуатации (ГОСТ 12.2.063-2015, п. 9.4).

7.3 Арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т. д.) (ГОСТ 12.2.063-2015, п. 9.6).

7.4 При приварке арматуры к трубопроводу необходимо обеспечить защиту внутренних полостей арматуры от попадания сварного грата и окалины (ГОСТ 12.2.063-2015, п. 9.7).

7.5 Запрещается при монтаже класть на арматуру и приводные устройства отдельные детали или монтажный инструмент (ГОСТ 12.2.063-2015, п. 9.13).

7.6 Для задвижек массой более 16 кг предусматривают специальные устройства, строповочные узлы или обозначенные места строповки (ГОСТ 5762-2002, п. 6.2).

7.7 Перекрытие трубопровода запорной арматурой необходимо проводить со скоростью, исключающей возможность гидроударов (ГОСТ 12.2.063-2015, п. 10.11).

7.8 Запрещается эксплуатировать задвижку без эксплуатационной документации и на параметры, выходящие за пределы, указанные в ней (ГОСТ 5762-2002, п. 6.3).

7.9 Запрещается проводить демонтаж и ремонт задвижки при наличии давления среды в трубопроводе, пневмо- и гидроприводе и неотключенном электроприводе (ГОСТ 5762-2002, п. 6.3).

7.10 При эксплуатации проводят техническое обслуживание в соответствии с руководством по эксплуатации на конкретную задвижку (ГОСТ 5762-2002, п. 11.1).

7.11 Условия транспортирования и хранения: для задвижек с электроприводом — 4 (Ж2) по ГОСТ 15150, для остальных — 7 (Ж1) по ГОСТ 15150, если иное не оговорено в технических условиях на конкретную задвижку (ГОСТ 5762-2002, п. 9.2).

8 СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

8.1 Какие ответные фланцы и крепёж нужны?

Фланцы ГОСТ 33259 DN 50 PN 16: D 160 мм, D1 125 мм, 4 отверстий Ø18 мм, шпильки M16.

8.2 Можно ли регулировать задвижкой расход?

Нет. Задвижка — запорная арматура (ГОСТ Р 52720): затвор находится в положении «открыто» или «закрыто».

9 ГАРАНТИЯ

9.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

10 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

10.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail msk@enesv.ru, enesv.ru

11 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Счёт / УПД № _____

Продавец _____ / _____ /

М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.